



Brugine, 21 maggio 2019

c.a.  
Dott. Paolo Mancarella  
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Ulss 3 'Serenissima'

**Oggetto:** verifica di infestazione larvale nel Comune di Noale.

In data 14 maggio è stata effettuata una verifica nel Comune di Noale per valutare il livello di infestazione larvale nelle caditoie e nei fossi.

## Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

Comune:	Noale	Tipologia focolaio: tombini				
Area Campionata:		Osservati	Secchi	Con acqua	Negativi	Positivi
V. Candeo, 7		1	0	1	1	0
V. Candeo, 7 fronte		1	0	1	1	0
V. Candeo, 7 lato		1	0	1	1	0
V. Candeo, 7 opposto		1	0	1	1	0
V. della Resistenza, 11		1	0	1	1	0
V. della Resistenza, 11 fronte		1	0	1	1	0
V. della Resistenza, 11 lato		1	1	0	0	0
V. della Resistenza, 11 opposto		1	0	1	1	0
V. Isonzo, 7		1	0	1	1	0
V. Isonzo, 7 opposto		1	0	1	1	0
V. Isonzo, 8		1	0	1	1	0
V. Isonzo, 8 opposto		1	0	1	1	0
V. Papà Luciani, 1		1	0	1	1	0
V. Papà Luciani, 1 opposto		1	0	1	1	0
V. Papà Luciani, 3		1	1	0	0	0
V. Papà Luciani, 3 opposto		1	0	1	1	0
V. Vecillio, 4		1	0	1	1	0
V. Vecillio, 4 opposto		1	0	1	1	0
V. Vecillio, 6		1	0	1	1	0
V. Vecillio, 6 opposto		1	0	1	1	0
V. Veneziano, 1		1	0	1	1	0
V. Veneziano, 1 opposto		1	0	1	1	0
V. Veneziano, 3		1	0	1	1	0
V. Veneziano, 3 opposto		1	0	1	1	0
Totale		24	2	22	22	0
Percentuale (%)			8,3	91,7	100	0

Tabella 1




Comune:	Noale	Tipologia focolaio: fossi					
		Osservati	Lunghezza fosso	Lunghezza secca	Lunghezza con acqua	Lunghezza negativa	Lunghezza positiva
Area Campionata:							
Str. degli Ongari, 68		1	20	0	20	20	0
V. del Cimitero, cimitero		1	30	20	10	10	0
V. Lunga, 19		1	20	0	20	20	0
Totale		3	70	20	50	50	0
Percentuale (%)				28,6	71,4	100	0

Tabella 2

## Rappresentazione geografica

Di seguito sono riportate le posizioni georeferenziate delle vie in cui è stato effettuato il campionamento delle caditoie nell'area comunale in oggetto.

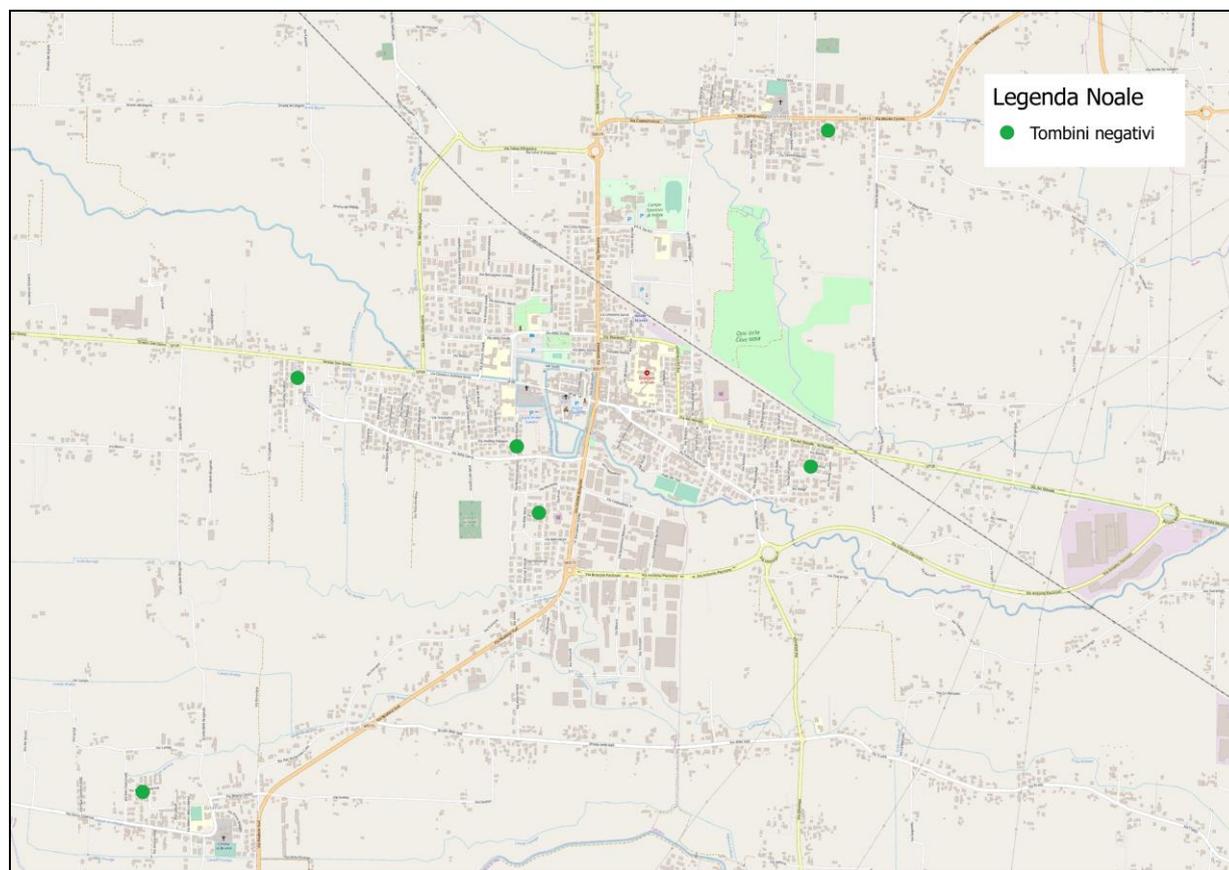


**Figura 1:** posizione georeferenziate delle vie dove sono stati effettuati i campionamenti nelle caditoie (le coordinate GPS rilevate in campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).



## Grafici

Di seguito viene presentato il grafico in riferimento ai dati esposti in Tabella 1.

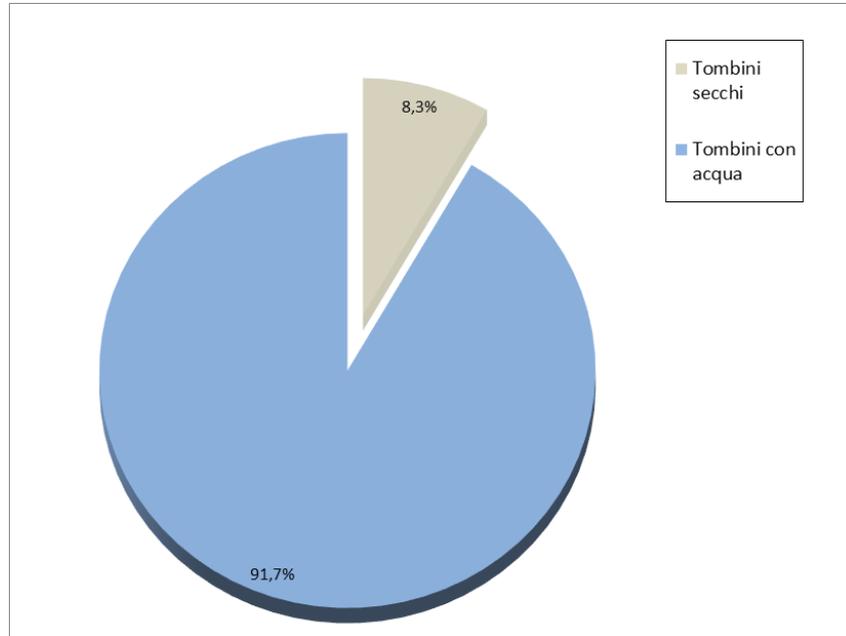

**Grafico 1:** percentuale di caditoie con o senza acqua in relazione al totale dei tombini campionati.

## Considerazioni

I campionamenti effettuati nei 22 tombini con acqua non evidenziano alcuna positività.

Il valore di positività rilevato è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dal “PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA INTEGRATA E MISURE DI LOTTA AI VETTORI ANNO 2018”.

Relativamente al campionamento dei fossati nell’area comunale non si evidenziano criticità poiché gli stessi erano privi di presenze larvali o privi di acqua.

La situazione descritta dalla verifica, risulta quindi sotto controllo.

F.to  
Dr. Simone Martini