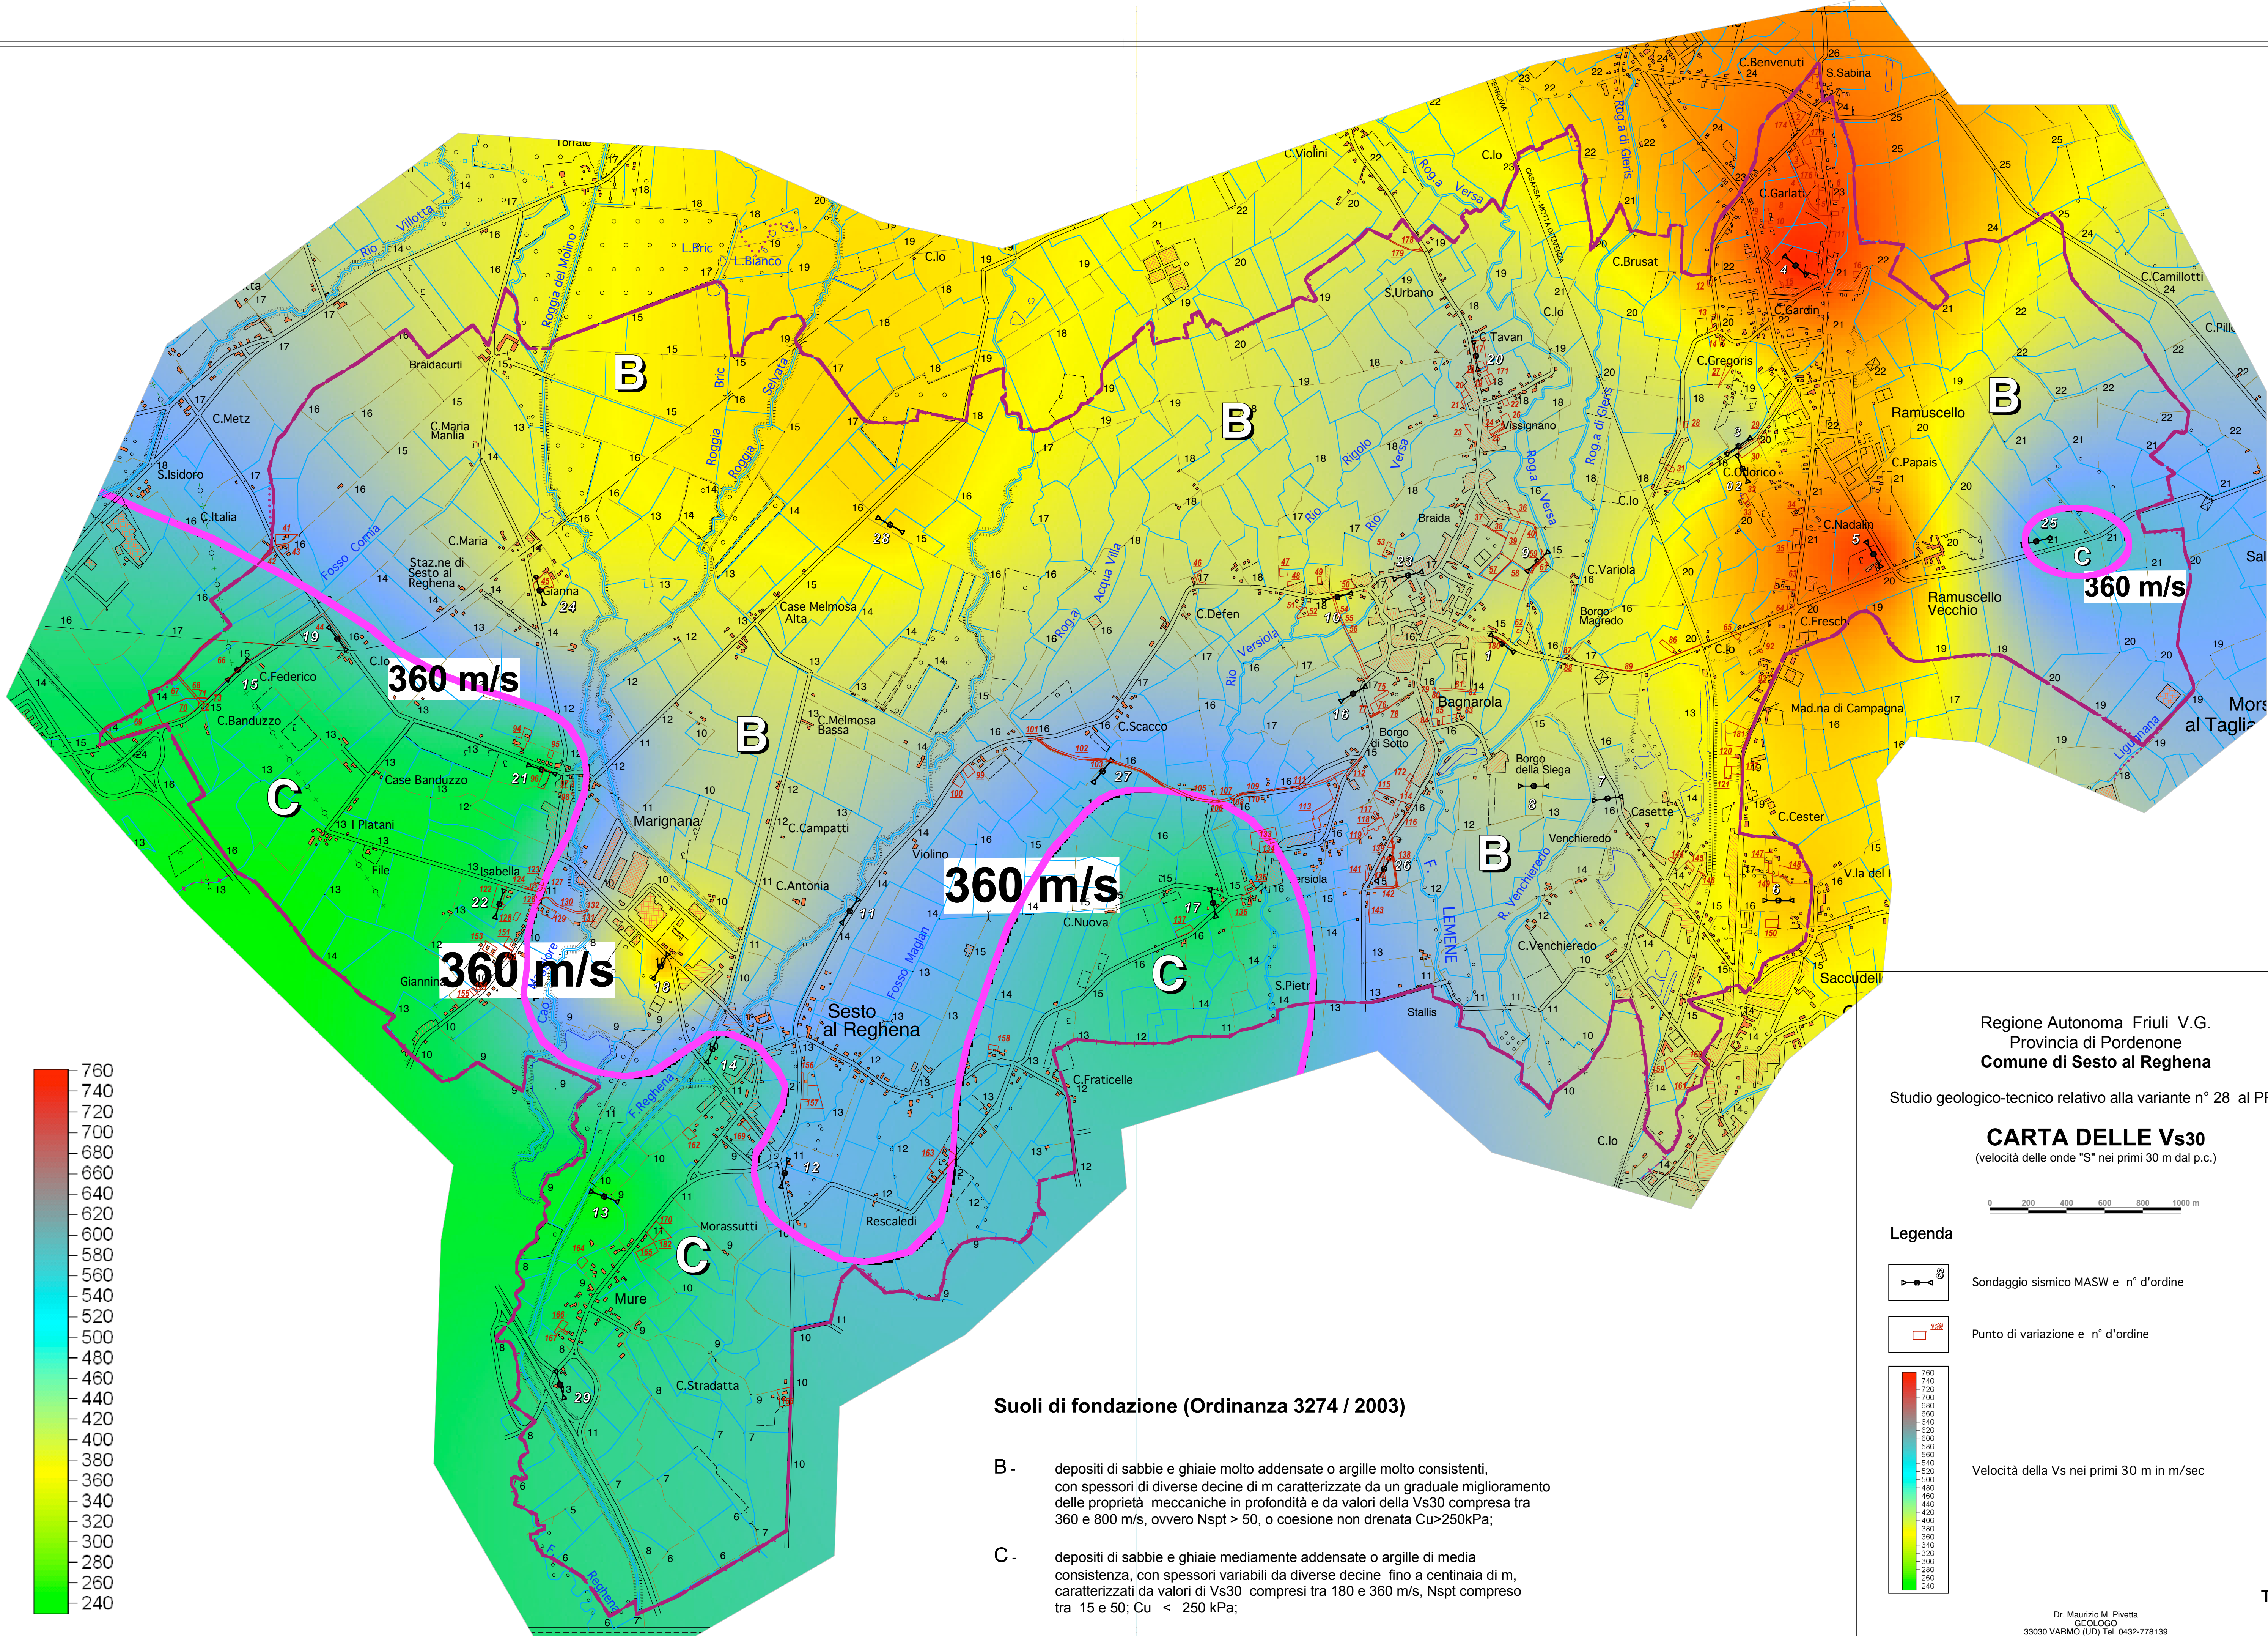


Suoli di fondazione (Ordinanza 3274 / 2003)

- B - depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di m caratterizzate da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche in profondità e da valori della Vs30 compresa tra 360 e 800 m/s, ovvero $N_{spt} > 50$, o coesione non drenata $C_u > 250$ kPa;
- C - depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di m, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s, N_{spt} compreso tra 15 e 50; $C_u < 250$ kPa;

Regione Autonoma Friuli V.G.
Provincia di Pordenone
Comune di Sesto al Reghena

Studio geologico-tecnico relativo alla variante n° 28 al PRGC.

CARTA DELLE Vs30
(velocità delle onde "S" nei primi 30 m dal p.c.)



Legenda

- Sondaggio sismico MASW e n° d'ordine
- Punto di variazione e n° d'ordine
- Velocità della Vs nei primi 30 m in m/sec